

Số/No: 22/TN5/2199-01

Trang/Page: 1/1


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch tại vòi máy phát nước thành phẩm cấp ra mạng của NM nước Yên Định.
Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.
Ngày nhận mẫu: 23/11/2022.
Lượng mẫu: 0,5 L.
Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.
Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020A	≤ 0,01	KPH (GHPH = 0,003)

Ghi chú: - QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - KPH: Không phát hiện; GHPH: Giới hạn phát hiện.

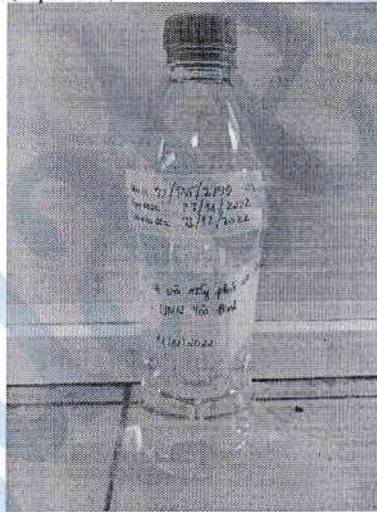

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT**

Đặng Việt Lâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch trên mạng đường ống phân phối – tại hộ gia đình ông Trần Văn Tích (khu 4, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.

Ngày nhận mẫu: 23/11/2022.


Lượng mẫu: 0,5 L.

Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.

Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020A	≤ 0,01	KPH (GHPH = 0,003)

Ghi chú: - QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - KPH: Không phát hiện; GHPH: Giới hạn phát hiện.

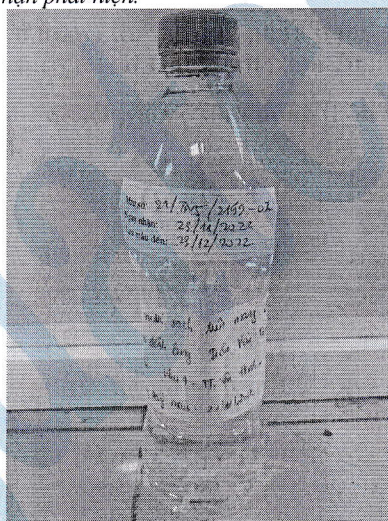

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT**

Đặng Việt Lâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch cuối mạng đường ống phân phối – tại hộ gia đình ông Phạm Văn Hương (khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.

Ngày nhận mẫu: 23/11/2022.


Lượng mẫu: 0,5 L.

Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.

Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020A	≤ 0,01	< 0,01

Ghi chú: - **QCVN 01-1:2018/BYT:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - **KPH:** Không phát hiện; **GHPH:** Giới hạn phát hiện.

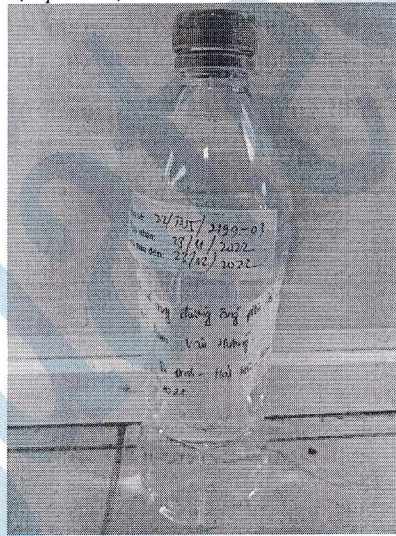

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT**

Dặng Việt Lâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch tại vòi máy phát nước thành phẩm cấp ra mạng của NM nước Hải Toàn.
Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.
Ngày nhận mẫu: 23/11/2022.
Lượng mẫu: 0,5 L.
Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.
Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020A	≤ 0,01	KPH (GPHH = 0,003)


Ghi chú: - **QCVN 01-1:2018/BYT:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - **KPH:** Không phát hiện; **GPHH:** Giới hạn phát hiện.

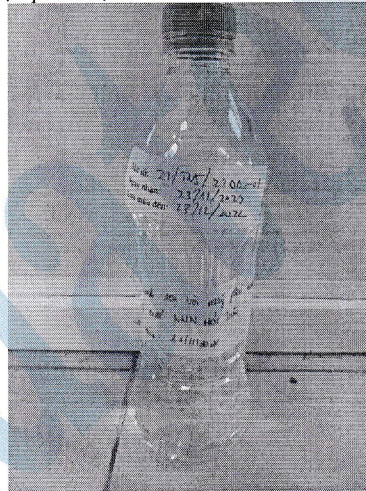

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT**

Đặng Việt Lâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

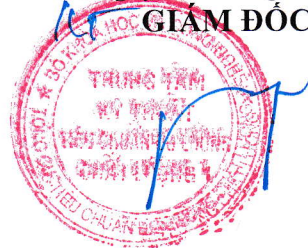

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.*
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.*
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch trên mạng đường ống phân phối – tại hộ gia đình ông Phạm Văn Hùng (xóm 7 Hải Toàn, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.

Ngày nhận mẫu: 23/11/2022.


Lượng mẫu: 0,5 L.

Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.

Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020A	≤ 0,01	KPH (GPHH = 0,003)


Ghi chú: - QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - KPH: Không phát hiện; GPHH: Giới hạn phát hiện.

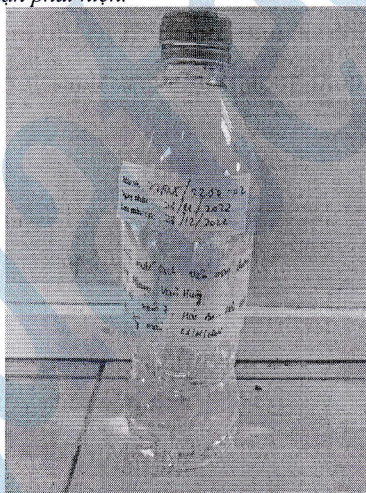

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT**

Đặng Việt Lâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

Tên mẫu thử : Mẫu nước sạch cuối mạng đường ống phân phối – tại hộ gia đình ông Đỗ Văn Bồi (xóm 6 Hải Toàn, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khách hàng: Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.

Ngày nhận mẫu: 23/11/2022.


Lượng mẫu: 0,5 L.

Tình trạng mẫu: Đựng trong chai nhựa.

Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 23/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/L	US EPA Method 6020A	≤ 0,01	KPH (GHPH = 0,003)


Ghi chú: - QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 - KPH: Không phát hiện; GHPH: Giới hạn phát hiện.

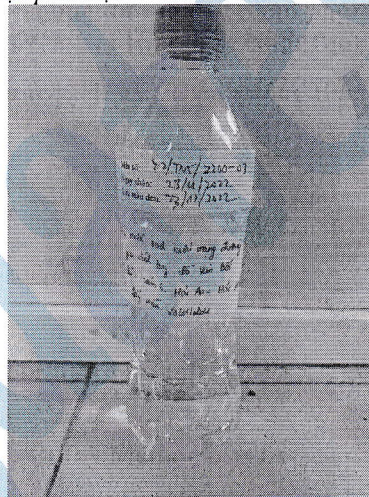

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT**

Đặng Việt Lâm

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022
GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.